


● ng/m<sup>3</sup> - Wert beträgt weniger als 300

K 1729 FB  
 Bremer Umweltinstitut  
 Stand: 07/.2015  
 Energieleitzentrale

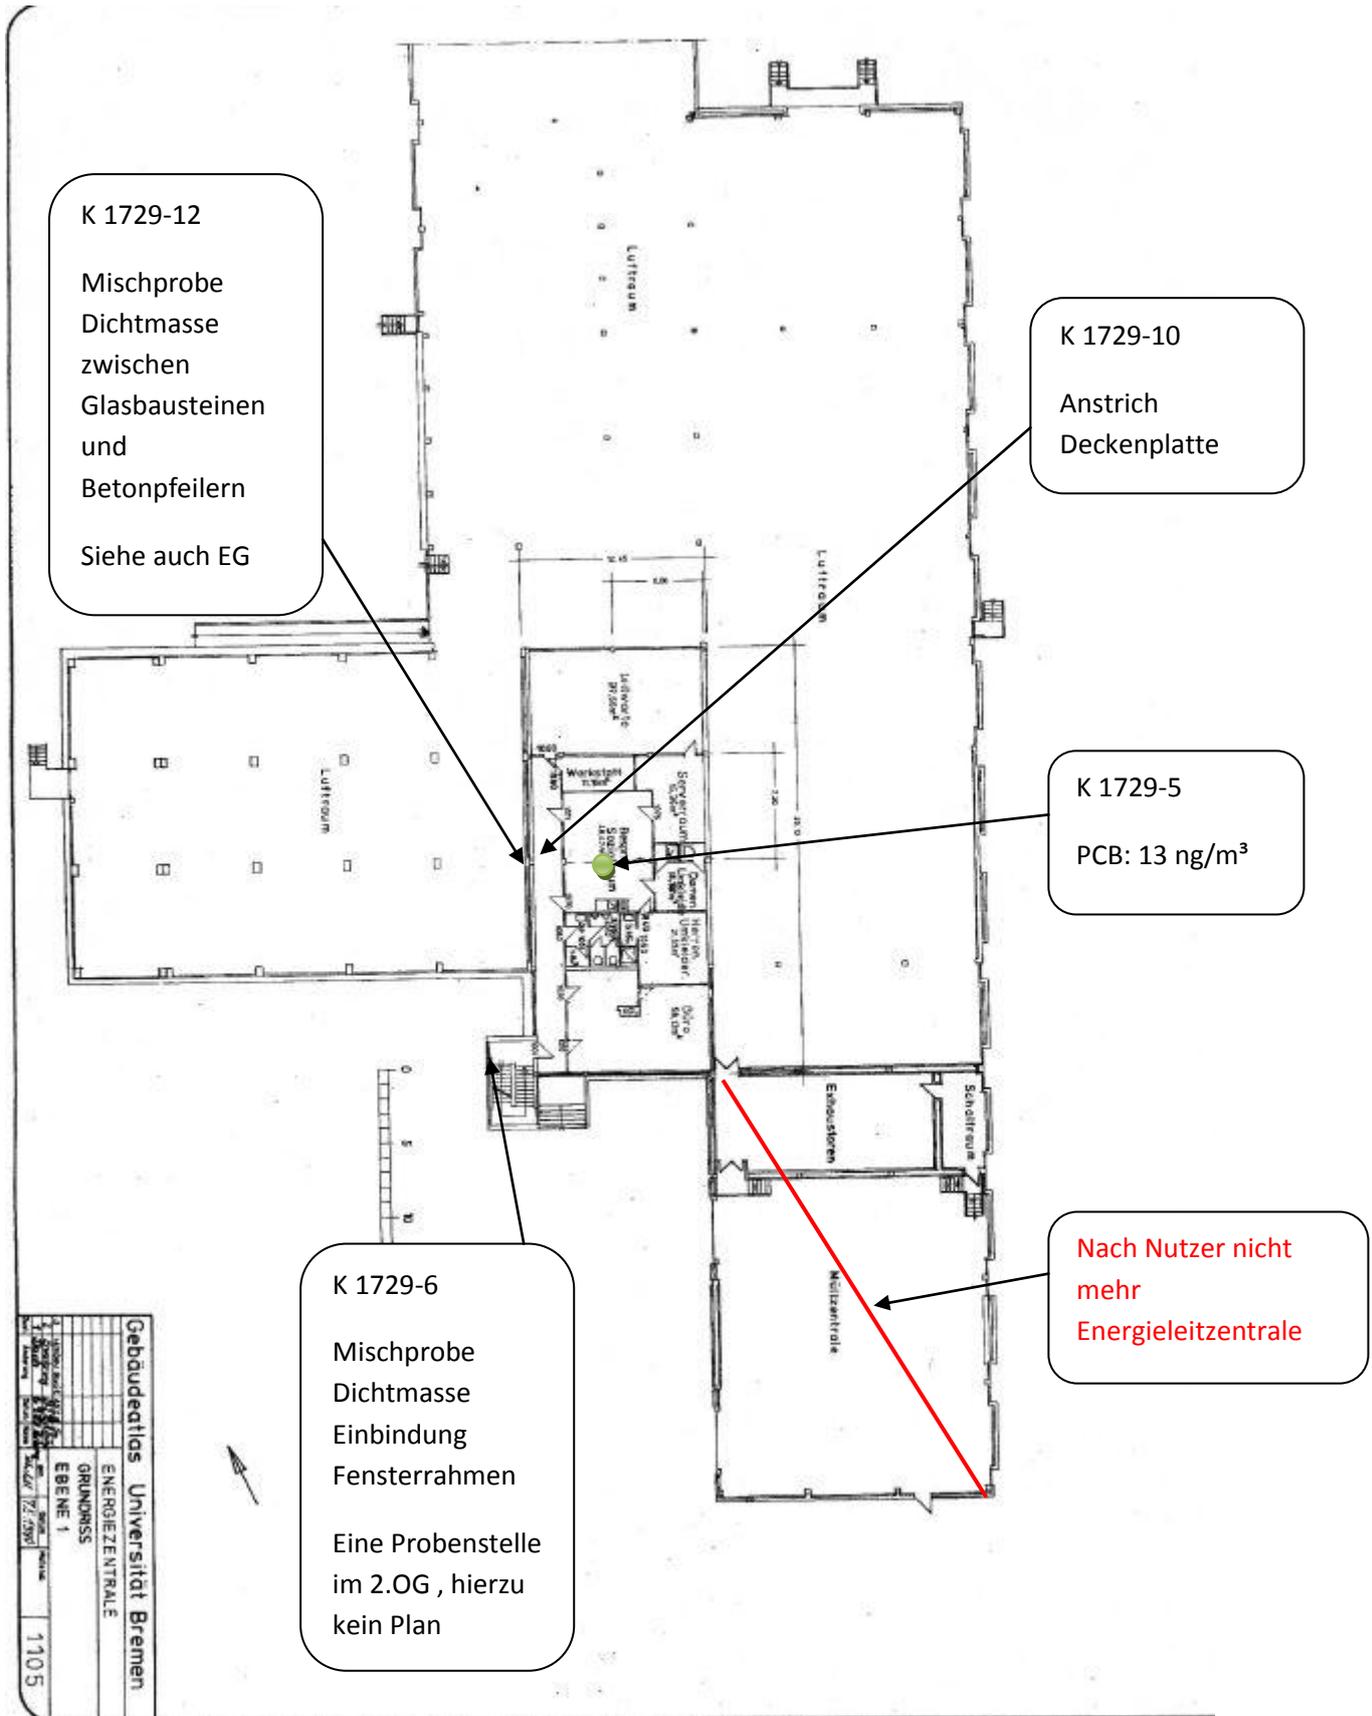

K 1729-12  
 Mischprobe  
 Dichtmasse  
 zwischen  
 Glasbausteinen  
 und  
 Betonfeilern  
 Siehe auch EG

K 1729-10  
 Anstrich  
 Deckenplatte

K 1729-5  
 PCB: 13 ng/m<sup>3</sup>

K 1729-6  
 Mischprobe  
 Dichtmasse  
 Einbindung  
 Fensterrahmen  
 Eine Probenstelle  
 im 2.OG , hierzu  
 kein Plan

Nach Nutzer nicht  
 mehr  
 Energieleitzentrale

● ng/m<sup>3</sup> - Wert beträgt weniger als 300

K 1729 FB  
 Bremer Umweltinstitut  
 Stand: 07./2015  
 Energieleitzentrale